



Schemat chłodniczy instalacji klimatyzacji II i III kondygnacji

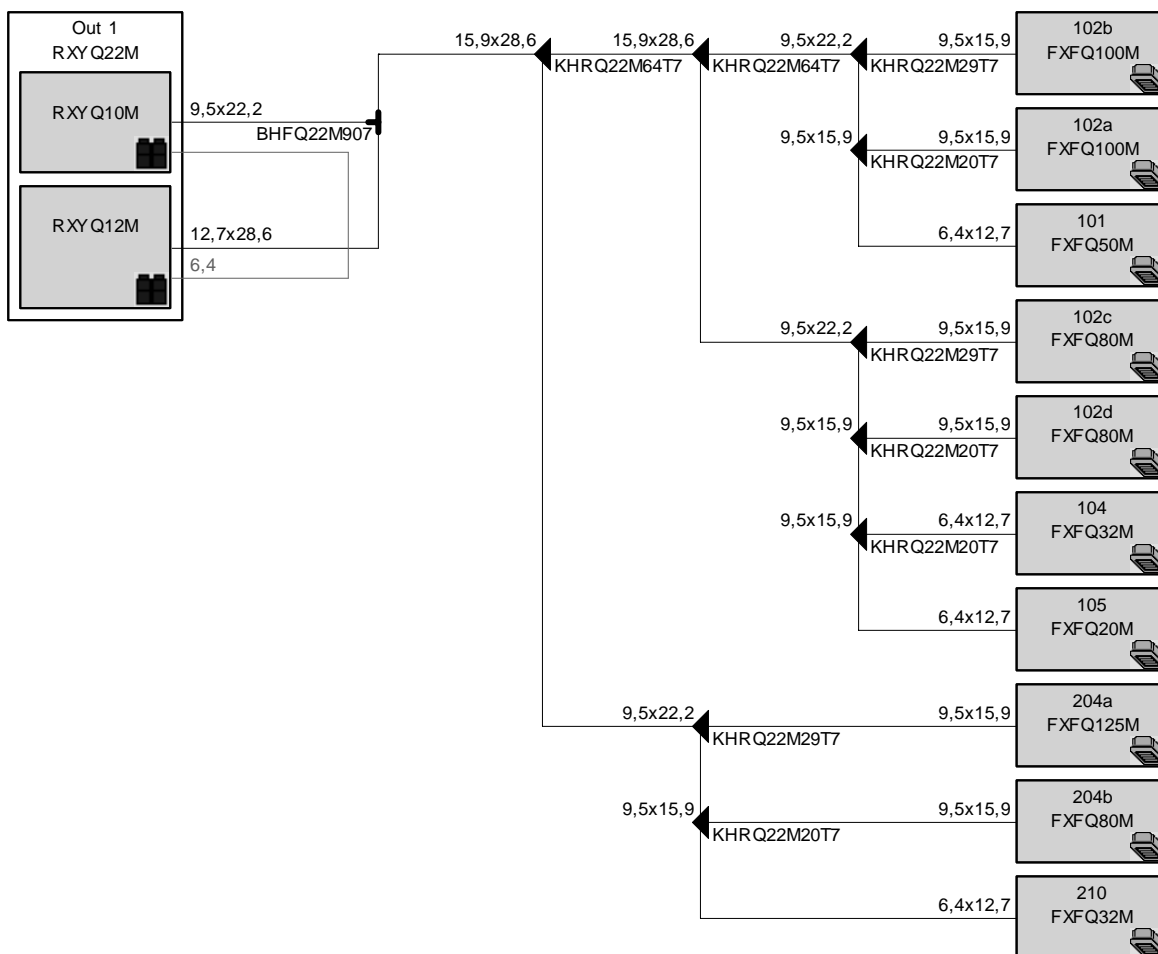

Schemat elektryczny instalacji klimatyzacji II i III kondygnacji

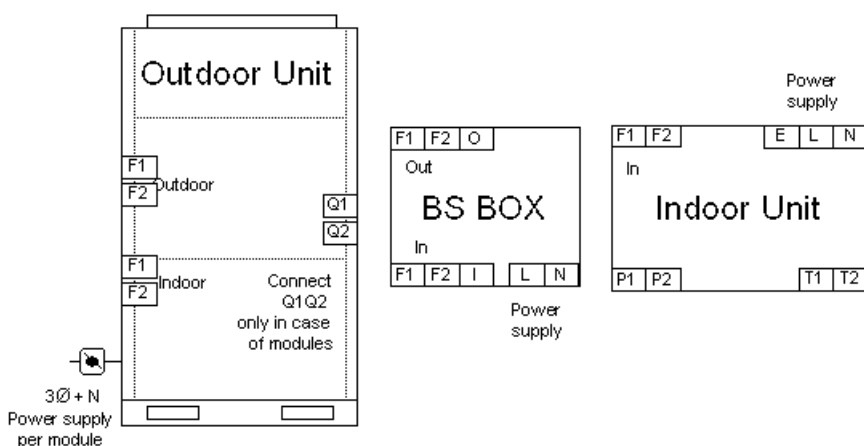

P1P2 = kabel 2-żyłowy skręcany nie-ekranowany 0.75mm² - 1.25mm²
 F1F2 = kabel 2-żyłowy skręcany nie-ekranowany 0.75mm² - 1.25mm²

