

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową konserwację zieleni na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1

W związku z koniecznością stosowania starterów biologicznych w stawie prosimy o podanie pojemności stawów (ilość wody w obiegu).

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2015.2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 1. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania Prac, pkt. I/3:

jest

I/3 Utrzymanie stawów i strumienia

W stawach i strumieniu należy utrzymywać wodę w stanie przejrzystości poprzez bieżące odławianie liści oraz wszelkich zanieczyszczeń z tafli wody, stosowanie specjalnych środków likwidujących glony oraz hamujących ich rozwój. Każdorazowo na wiosnę należy stosować startery biologiczne (bogate w bakterie beztlenowe) mające na celu wzbogacenie wody w mikroorganizmy niezbędne do życia w stawie jak również wspomóc proces samooczyszczania. Należy monitorować stan zapory kapilarnej i w razie potrzeby poprawiać jej wyniesienie oraz maskować ewentualne odsłonięte fragmenty konstrukcji stawów i strumienia za pomocą materiałów tożsamyh do występujących w terenie lub wykorzystując istniejące. Utrzymanie stawów i strumienia nie obejmuje układu pompowego. Prace w zakresie utrzymania stawów należy wykonywać w miesiącach IV – XI.

otrzymuje brzmienie:

I/3 Utrzymanie stawów i strumienia

Staw górny o pojemności 192 m³, staw dolny o pojemności 309 m³. W stawach i strumieniu należy utrzymywać wodę w stanie przejrzystości poprzez bieżące odławianie liści oraz wszelkich zanieczyszczeń z tafli wody, stosowanie specjalnych środków likwidujących glony oraz hamujących ich rozwój. Każdorazowo na wiosnę należy stosować startery biologiczne (bogate w bakterie beztlenowe) mające na celu wzbogacenie wody w mikroorganizmy niezbędne do życia w stawie jak również wspomóc proces samooczyszczania. Należy monitorować stan zapory kapilarnej i w razie potrzeby poprawiać jej wyniesienie oraz maskować ewentualne odsłonięte fragmenty konstrukcji stawów i strumienia za pomocą materiałów tożsamyh do występujących w terenie lub wykorzystując istniejące. Utrzymanie stawów i strumienia nie obejmuje układu pompowego. Prace w zakresie utrzymania stawów należy wykonywać w miesiącach IV – XI.

Zapytanie nr 2

W związku z pozycją I/2 wyceny ofertowej – utrzymanie elementów małej architektury – prosimy o podanie powierzchni trejaży oraz altany (poz. I/2/9 i I/2/11).

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2015.2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 1. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania Prac poprzez doszczegółowienie pkt. I/2/9 Trejaż i pkt. I/2/11 Altana oraz dodaje rysunki z wymiarami trejażu i altany:

jest:

I/2/9 Trejaż

Dbanie o należyty stan techniczny, w razie konieczności odmalowanie i bieżąca konserwacja oraz naprawa. Stałe usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, naklejek, reklam itp.


tak, aby trejaż był stale czysty.

otrzymuje brzmienie:

I/2/9 Trejaż

Dbanie o należyty stan techniczny, w razie konieczności odmalowanie i bieżąca konserwacja oraz naprawa. Stałe usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, naklejek, reklam itp. tak, aby trejaż był stale czysty. Wymiary: 15,50 m długość; 2,73 m wysokość; 0,50 m szerokość.

TREJAŻ

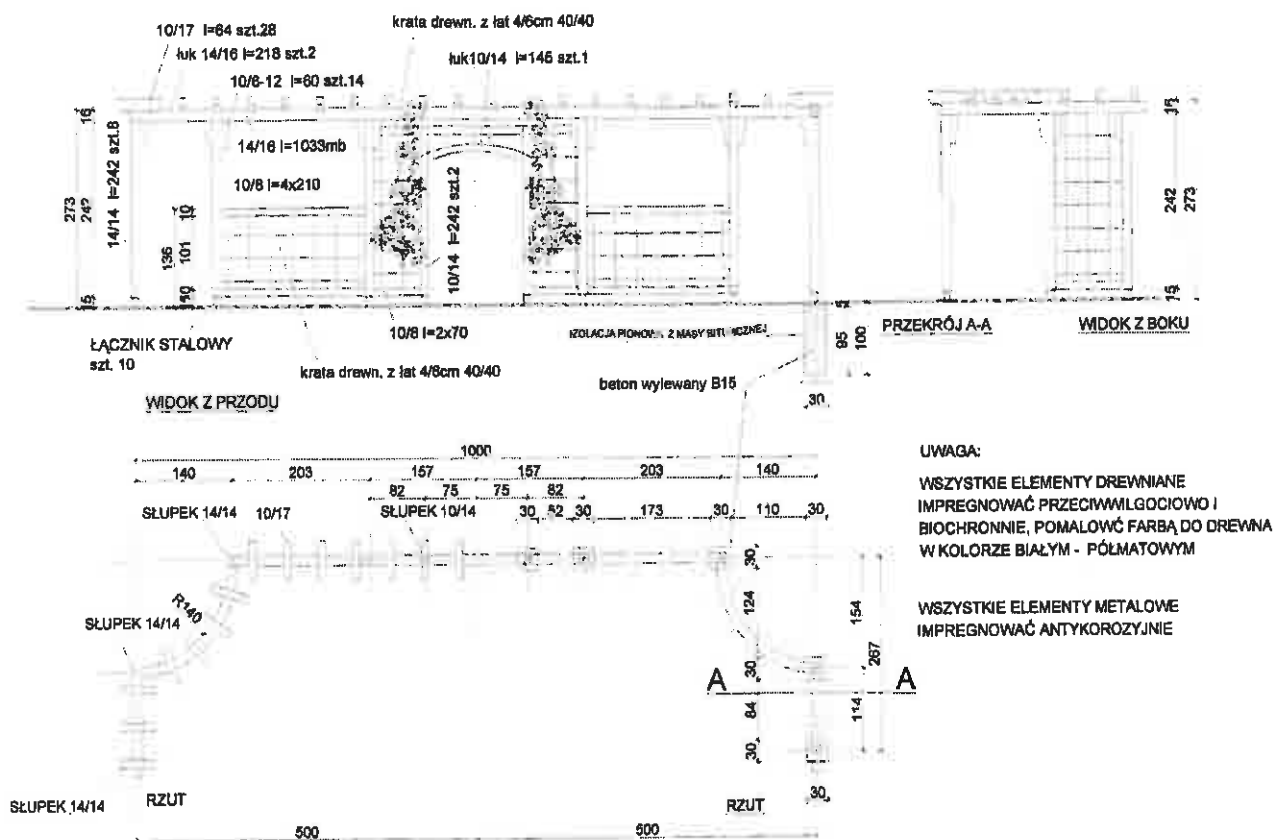

zmiana pkt. I/2/11

jest:

I/2/11 Altana


Dbanie o należyty stan techniczny, w razie konieczności odmalowanie ubytków na kolor taki sam jak pozostałe elementy drewniane altany i bieżąca konserwacja. Stałe usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, naklejek, reklam itp. tak, aby altana była stale czysta.

otrzymuje brzmienie:

I/2/11 Altana

Dbanie o należyty stan techniczny, w razie konieczności odmalowanie ubytków na kolor taki sam jak pozostałe elementy drewniane altany i bieżąca konserwacja. Stałe usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, naklejek, reklam itp. tak, aby altana była stale czysta. Wymiary: 7,80 m średnica; 7,50 m wysokość.

ALTANA

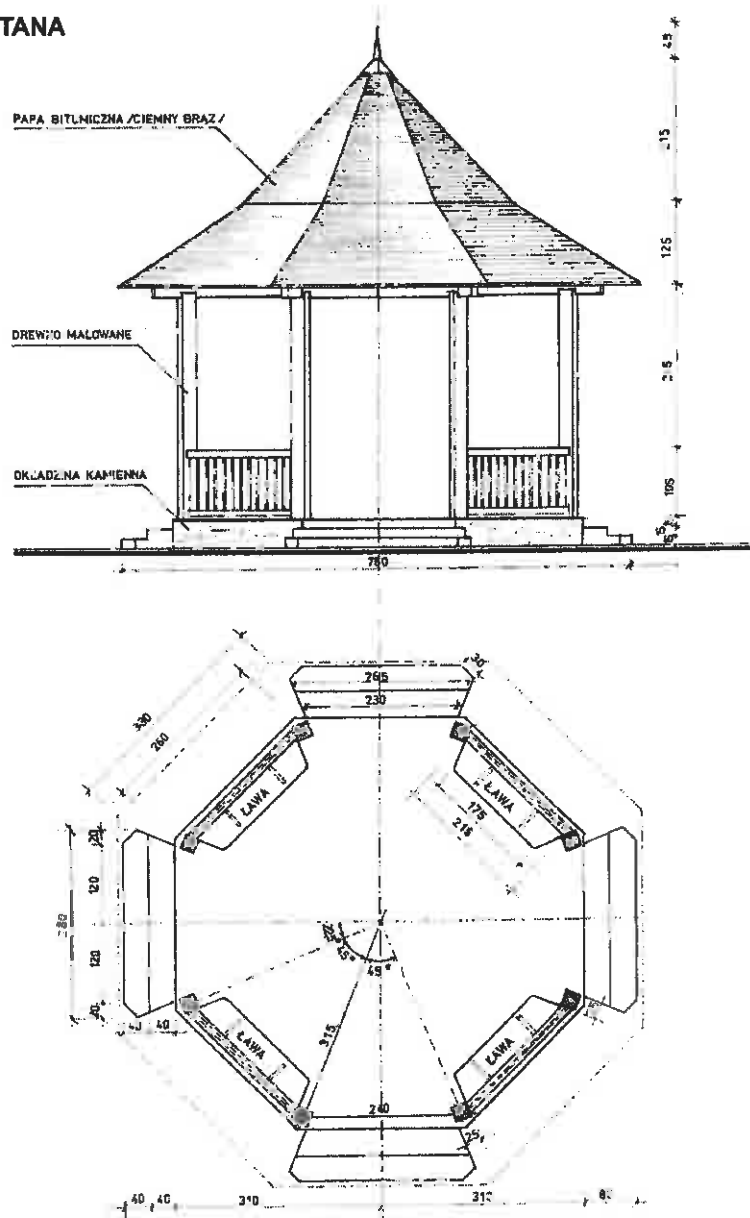

Zapytanie nr 3

W nawiązaniu do zapisów szczegółowej specyfikacji wykonania robót – pkt. 1/2/6 Potykacze proszę o podanie informacji z czego są wykonane i jaka jest powierzchnia potykaczy oraz jaka jest ich wysokość.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Potykanie są wykonane ze stali malowanej na kolor czarny matowy. Zgodnie z zapisem zawartym w Wycenie ofertowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ (wiersz 1/2/6) Zamawiający planuje utrzymywać w całym okresie trwania umowy potykacze o długości całkowitej 508 mb.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U.2015.2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 9. Wycena ofertowa, pkt. 1/2/6:


jest:

-Potykacze (508 mb)

otrzymuje brzmienie:

-Potykacze wykonane ze stali malowanej na kolor czarny matowy (508 mb długości, 49 cm

wysokości)

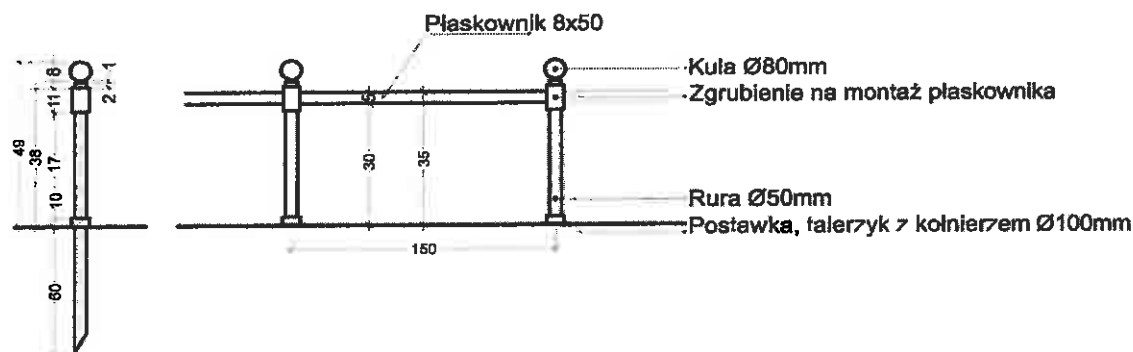

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 6 w zw. z art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14.03.2016 do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 14.03.2016 r. o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zap. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych