

Errata

do Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin - Przebudowa istniejącego Deptaka"

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogi - SST nr 18 Układanie nawierzchni kamiennych w systemie wodoszczelnym pod średnie i duże obciążenie ruchem pieszym i kołowym - wykreśla się pkt. 2.6 Tabela równoważności

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogi - SST nr 18 Układanie nawierzchni kamiennych w systemie wodoszczelnym pod średnie i duże obciążenie ruchem pieszym i kołowym.

pkt.2.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3. Zaprawa szczelna podkładowa, mikrobetonowa

Gotowa do użycia zaprawa mikrobetonowa na bazie drobnoziarnistego kruszywa i cementu, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne oraz zmienne cykle zamarzania i rozmrażania. Przeznaczona do wykonywania podłoży mikrobetonowych pod nawierzchnie z kostki brukowej, płytek oraz kamienia naturalnego dostarczana w postaci gotowej do użycia mieszanki materiałów suchych, cechująca się następującymi właściwościami:

- czas zachowania właściwości roboczych ok. 60 min.
- stopień mrozoodporności $\geq F150$
- wytrzymałość na odrywanie $\geq 1,5\text{MPa}$
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach $\geq 8\text{MPa}$
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach $\geq 40\text{MPa}$
- gęstość nasypowa świeżej zaprawy $\leq 2,3\text{kg/dm}^3$
- powinna posiadać aprobatę IBDiM"

pkt.2.4 akapit 1 otrzymuje brzmienie:

"Mikrobeton wyrównujący/nawierzchnia granitowa materiał szczepny powinien posiadać następujące właściwości:


- wytrzymałość na odrywanie $\geq 1,5\text{MPa}$
- gęstość nasypowa suchej zaprawy $\leq 1,2\text{kg/dm}^3$
- powinien posiadać aprobatę IBDiM"

pkt. 2.5.2 akapit 1 otrzymuje brzmienie:

"Wymagane parametry zaprawy mineralnej:


- powinna posiadać aprobatę IBDiM
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach $\geq 7\text{MPa}$
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach $\geq 40\text{MPa}$
- stopień mrozoodporności $\geq F150$
- czas zachowania właściwości roboczych ≤ 40 min."

BIURO ARCHITEKTÓW INŻYNIERÓW I EKSPERTÓW
"IDEA" S.C.
ul.
... ..

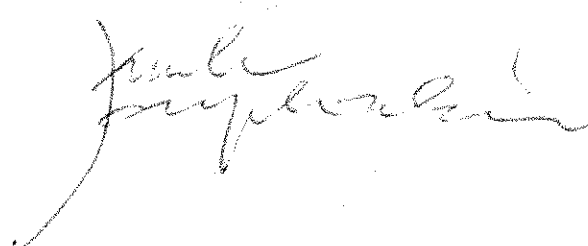

Zatwierdzenie

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów

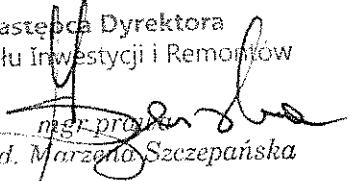
mgr inż. Marzenna Szczepańska