
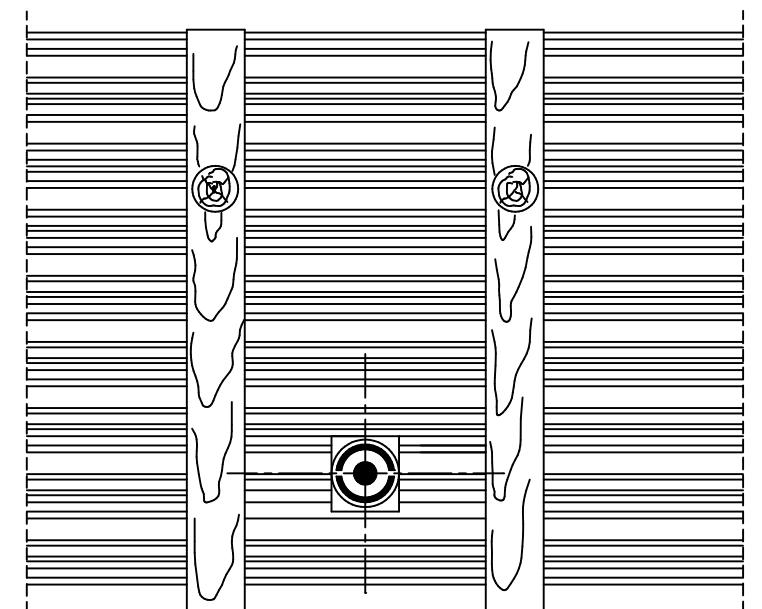


# ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH

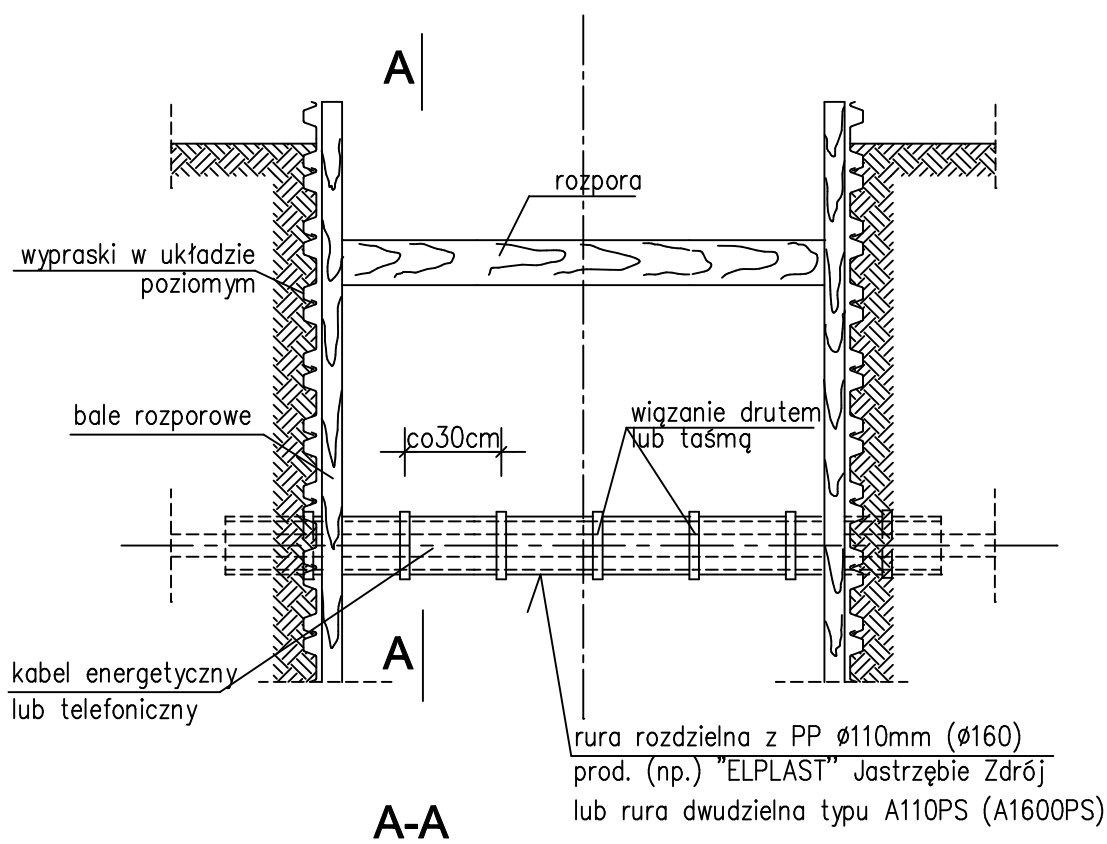

## UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

**"SANIT-GAZ" s.c.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8  
tel. 444-10-29, fax 444-10-28

AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego  
obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU  
WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE  
w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – III etap

nr zlecenia:

skala:

specjalność:

konstrukcja

numer uprawnień

podpis

projektował:

mgr inż. Tadeusz Matek

St-586/81

data:  
05.2007r.

opracował:

techn. Danuta Rybicka

numer rysunku:

sprawił:

inż. Ryszard Jabłoński

2611/Lb/85

K11