

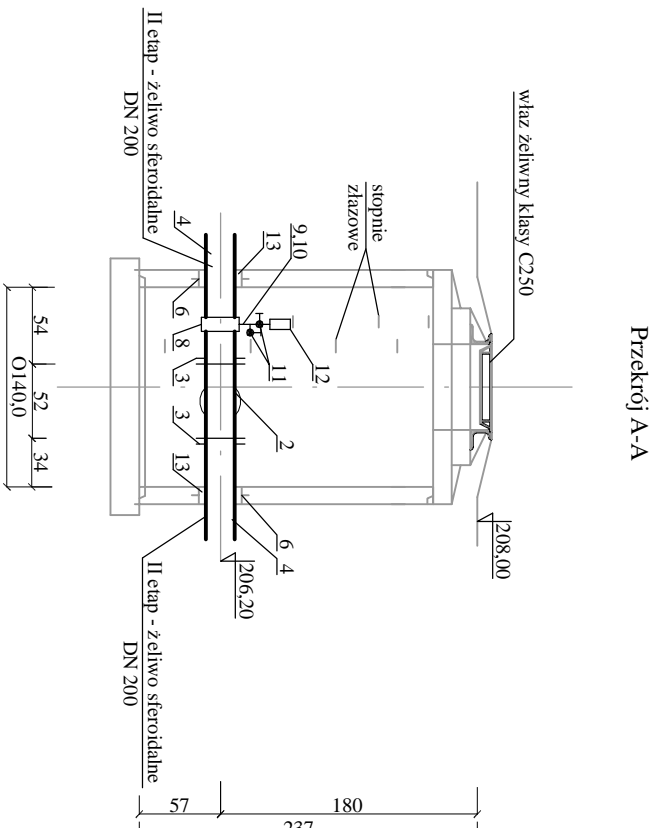
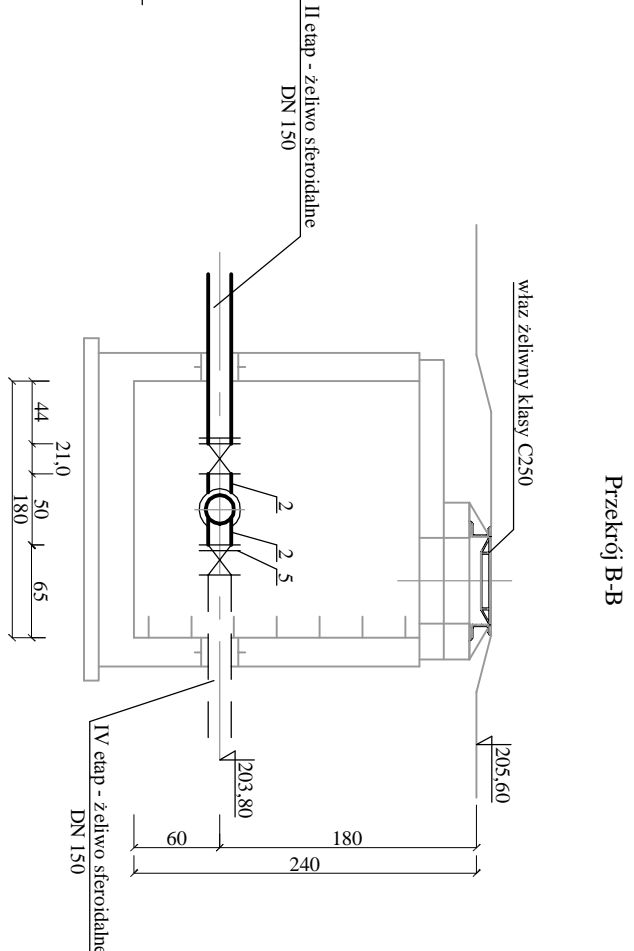
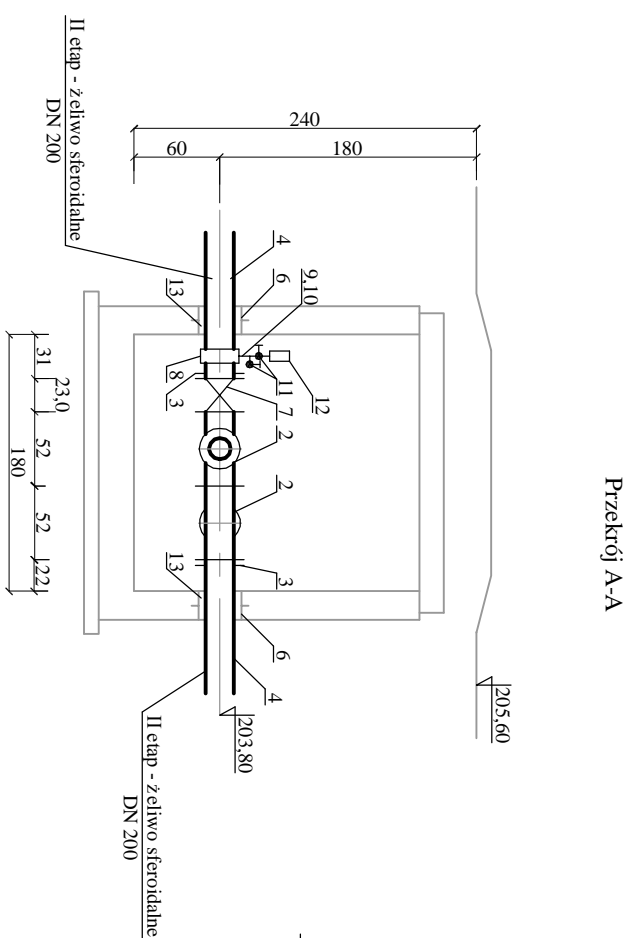
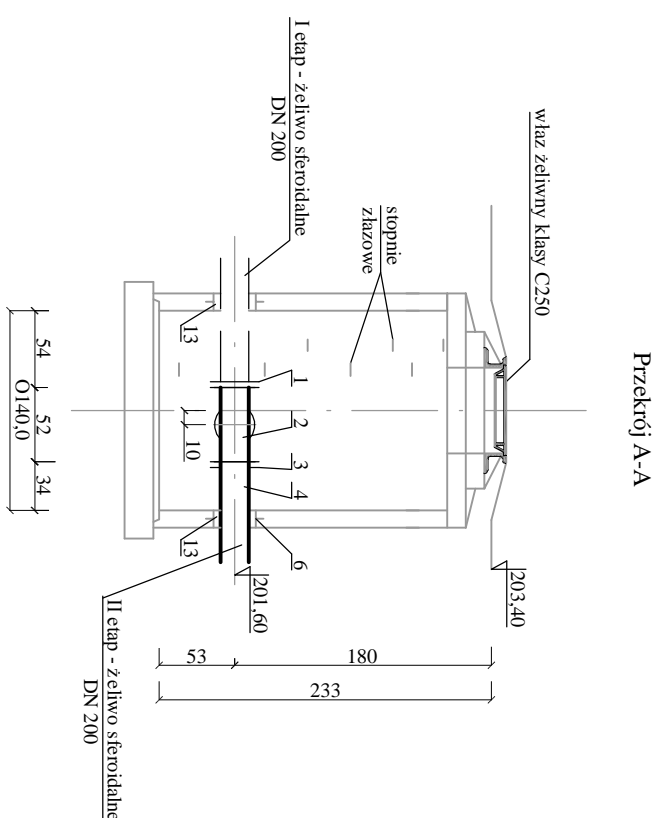
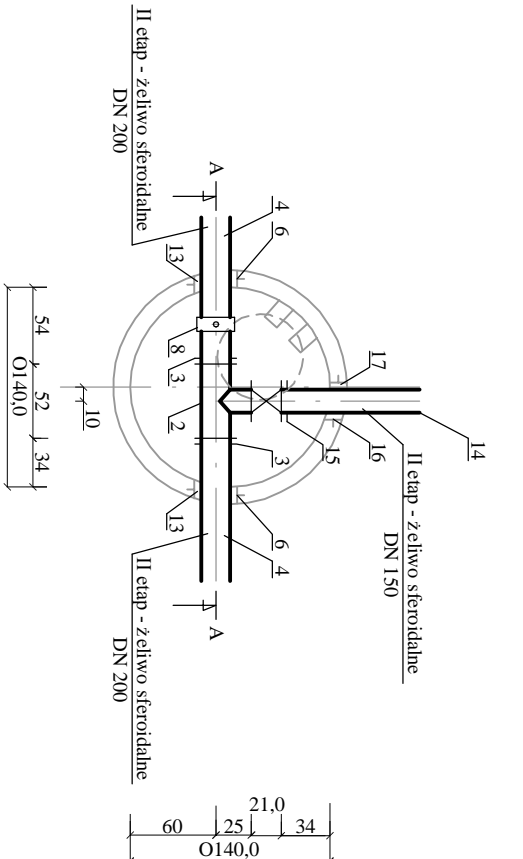


Komora B

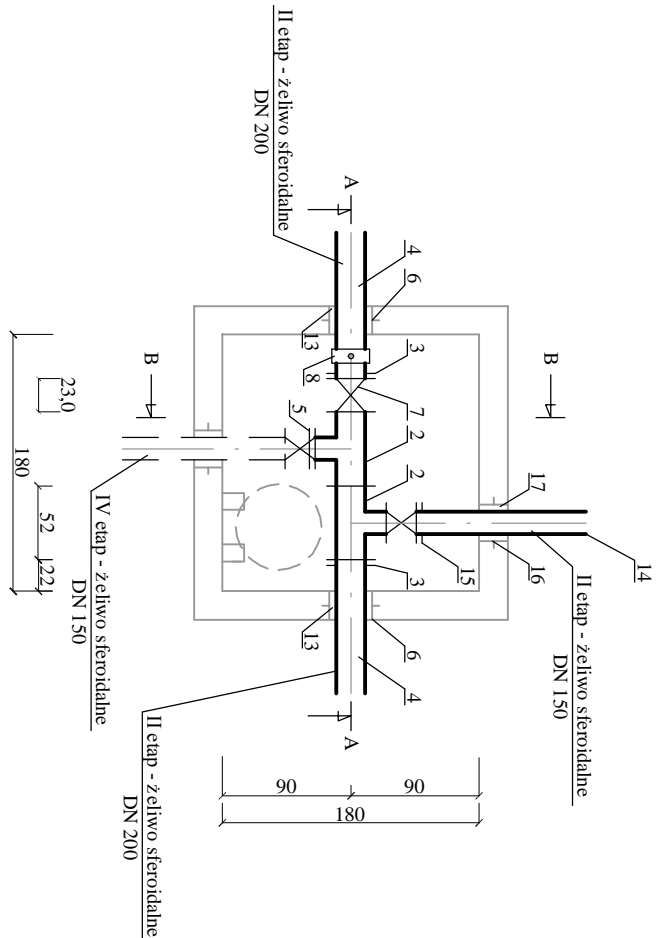

Komora B1

Komora B2

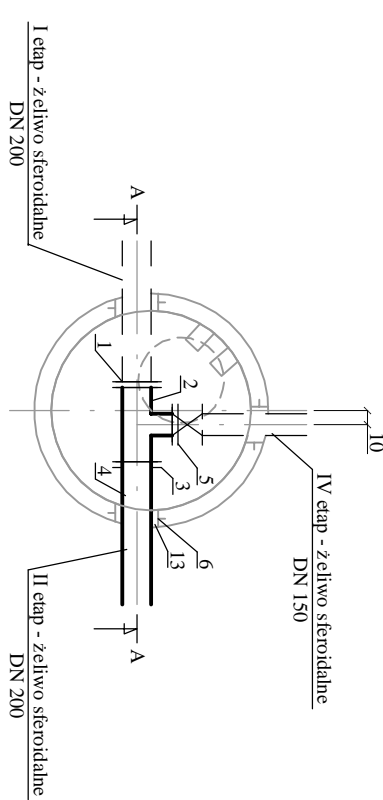

Specyfikacja			
L.p	Nazwa	Ilość	Producent
1	Kołnierz ślępy PN10 DN200 z żeliwa sferycznego	1	np.Hawle
2	Trójnik kołnierzowy PN10 DN200/150 (żeliwo sferyczne) L=520mm H=250mm	4	
3	Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur żeliwnych PN 16 DN 200 z żeliwa sferycznego	5	np.Hawle
4	Rura bosa PN10 DN200 L=150 cm, żeliwo sferyczne	5	
5	Kołnierz ślępy PN 10 DN150 z żel.ścier.	2	np.Hawle
6	Rura osłonowa PE 280 L=150 mm (PE100 SDR27,6)	6	
7	Zasuwa kołnierzowa PN16 typu E krótka - DN 200	1	np.Hawle
8	Uniwersalna opaska do nawiercania do rur żeliwnych DN 200/32	2	np.Hawle
9	Śrubunek wkrętny DN25	2	
10	Trójnik DN25	2	
11	Zawór kulowy odcinający z gwintem zewnętrzny DN25	4	
12	Zawór odpowietrzający PN16 DN25 z gwintem wewnętrznym	2	
13	Łańcuch uszczelniający dla rury DN200 nurze osłonowej PE280 typ LU-2 (ilość ogniw w łańcuchu=22 szt)	5	integra
14	Rura bosa PN10 DN150 L=150 cm, żeliwo sferyczne	2	
15	Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur żeliwnych PN 16 DN150 z żeliwa sferycznego	2	np.Hawle
16	Rura osłonowa PE225L=200 mm (PE100 SDR27,6)	4	
17	Łańcuch uszczelniający dla rury DN150 nurze osłonowej PE225 typ LU-2 (ilość ogniw w łańcuchu=17 szt)	2	integra

"SANT-GAZ" Przedsiębiorstwo Wydobawcze 20-471 Lublin, ul.Olszowska 8 tel./fax 444 10 28			
Opieki	Aktualizacja PBW sieci wodociągowej w rejonie poligonu na os. Czechów w ulicach: Poligonowej, A. Żelazowicza i Koncertowej w Lublinie -II etap	Nr rys. 7	Skala 1:50
Nazwa rys.	Komory zasuw	Upr. bud.	Podpis Data
Projektował	mgr inż. Ryszard Czop	25.04.2007	03.2007
Dziurkował	mgr inż. Lukasz Dębski		
Strawił	mgr inż. Bogusław Małyjarszek	30.04.2007	03.2007