



Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Tagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

Zatwierdzam do wydania

Wykonawcom

www.mpwik.lublin.pl

TRK/5004-511/2008

IN.PI.I-4/0717/89/08

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna

2008 -06- 26

WPLYNEŁO

L. dz. 7948/06/2008 Zm. 1. 2008

RE
P. Pankowski do IN

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydzielona jednostka

mgr inż. Marek Młynarczyk

Urząd Miasta Lublin

Wydział Dróg i Mostów

ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych wod.-kan. w związku z przebudową ul.
Krochmalnej i ul. Diamentowej.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w planowanych do przebudowy ww. ulicach (zgodnie z załącznikiem graficznym) znajduje się miejskie uzbrojenie wod.-kan. (w tym magistrala wodociągowa ϕ 800mm mająca strategiczne znaczenie dla zasilania miasta w wodę).

Z uwagi na brak na aktualnym etapie map sytuacyjno - wysokościowych przedstawiających projektowaną drogę oraz brak profili drogi nie możemy się szczegółowo ustosunkować w kwestii kolizji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan.

Z Rozporządzenia MTiGM z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynika, że infrastruktura techniczna nie powinna być sytuowana pod jezdniami, aby nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Decyzja w sprawie pozostawienia lub przebudowy sieci wod. - kan., które znajdują się w projektowanych pasach jezdni należy do inwestora

Przebudowę układu drogowego należy projektować przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1. Dokonać analizy bezkolizyjnego usytuowania uzbrojenia wod.-kan. względem elementów nowego zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji z sieciami rozdzielczymi należy sieci przewidzieć do przebudowy.
2. Istniejące w rejonie objętym modernizacją naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulic poprzez ich odpowiednie wyregulowanie, wymianę lub przebudowę.
3. Projektowane i pozostające w rejonie objętym modernizacją stropy i włazy studni w pasie jezdni należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).
4. Odwodnienie przebudowywanych ulic należy przewidzieć do istniejących kolektorów i kanałów deszczowych w ul. Krochmalnej i ul. Diamentowej. Projektowanie odwodnienia powinno być poprzedzone oceną stanu technicznego istniejących kanałów metodą monitoringu w uzgodnieniu z właścicielem sieci, tj. Urzędem Miasta Lublin- Wydział Gospodarki Komunalnej.
5. Zaleca się stosowanie włączów z zamknięciem ryglowym (kanalizacja deszczowa) lub zatraskowym (wodociąg i kanalizacja sanitarna) oraz, dla odwodnienia ulic, stosowanie wpustów deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.
6. W razie potrzeby istniejące wpusty deszczowe i ich podłączenia należy przebudować na całym odcinku (od wpustu - wdrożenie) dostosowując do projektowanej linii krawężników.

Dnia

2008 -06- 26

kapitał zakładowy, stan na dzień 19.07.2007 r.: 202 576 200,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-1 Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001

6.206/08

7. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
 - skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.,
 - uwzględnienia rozwiązań przyjętych przy projektowaniu Trasy Zielonej wg warunków TRK/5004-306/2008 w celu skoordynowania prac projektowych,
 - uwzględnienia wyników monitoringu,
 - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
8. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami, a zastosowane materiały powinny posiadać stosowne dopuszczenia i aprobaty.
9. Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. – kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
10. O rozpoczęciu robót należy powiadomić MPWiK Sp. z o. o. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociągowo-kanalizacyjnych.

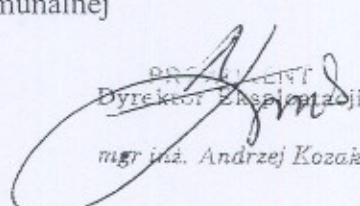
Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

Uwagi:

1. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny być wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach wod.- kan., posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót.
2. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie uzgodnień i rozwiązań technicznych - z Działem Obsługi Technicznej Odbiorców (tel. 081-532-42-81 wew. 281, 282).
3. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń dotyczących stanu istniejącego na sieci można kontaktować się z Wydziałem Sieci Wodociągowej (tel. 081-744-36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 432).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Lublin, Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
3. a/a


Dyrektor Zespołu
mgr inż. Andrzej Kozak